


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ACOMETIDAS

Cualquier modificación de la CPM a la parte exterior de la vivienda deberá cumplir las siguientes especificaciones:

-Obra nueva.

Cuando se trate de obra nueva y siempre que sea posible (la no posibilidad deberá justificarse mediante certificado del técnico municipal competente) la acometida deberá cumplir:

- Distancia de seguridad: entre la red de distribución al tubo de entrada de la acometida habrá una distancia de 40 cm aproximadamente, de manera que la entrada del cable al tubo quede fuera de la canaleta si es que existe.
- Tubo: el cual transcurrirá por la parte más externa de la pared de empotre, tendrá un diámetro de 40 mm y será de PVC reforzado, de tal manera que en cualquier momento la revisión de dicha acometida sea factible y sin riesgos.

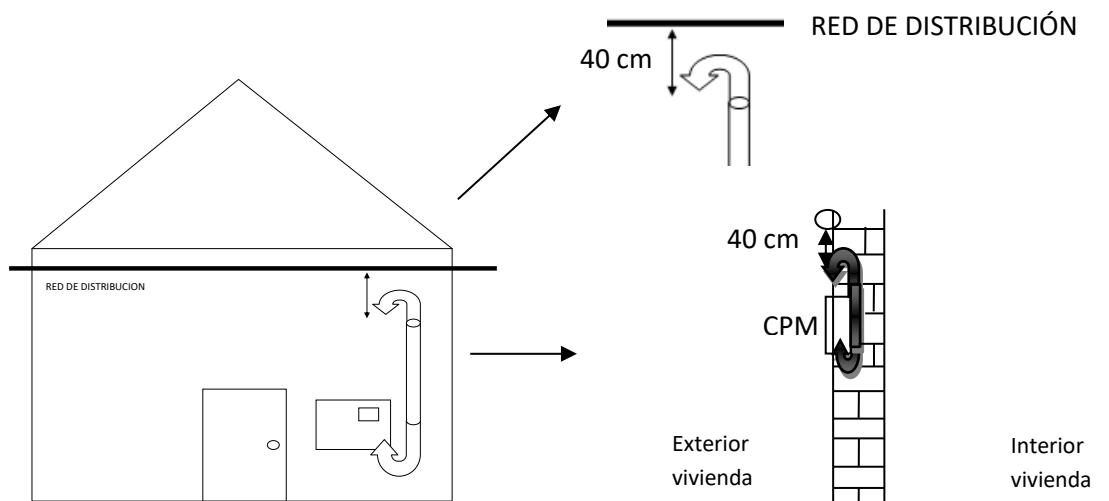

-Modificación de la situación la CPM interior a exterior/Cambios de potencia

Siempre que sea posible se cumplirá lo descrito para obra nueva o al menos las especificaciones para la distancia de seguridad.